

Napät'ová a frekvenčná ochrana

so vstupom pre pripoj. so zariadením hromadného diaľkového ovládania

U-f guard




EAN8594195750090



EAN8594195750137

U-f guard S

s vstavaným odpínačom

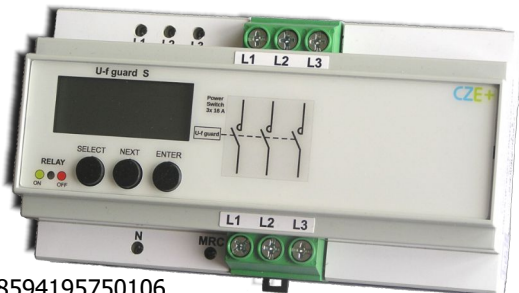

EAN8594195750106

Návod na inštaláciu a prevádzku

Napät'ová a frekvenčná ochrana

Návod na inštaláciu a prevádzku

Rev. 3.9

Aktualizace 28. 8. 2024

Vyhradzuje si zmeny na popisovaných výrobkoch a informáciách v tejto publikácii. Zmeny budú doplnené prídavnými informáciami, resp. budú prevzaté do nasledujúcich vydaní návodu na inštaláciu a prevádzku.

Poznamenajte si ďalej typ, sériové číslo, dátum nákupu a meno montážneho technika zariadenia, aby sme vám v prípade servisu mohli rýchlo poskytnúť pomoc. Sériové číslo nájdete na typovom štítku upevnenom na boku zariadenia.

Dátum inštalácie: _____

Sériové číslo: _____

Montážny technik, firma:

(meno, podpis, pečiatka)

Obsah

		strana
1	Úvod	3
2	Bezpečnostné pokyny	3
3	Popis a funkcie ochrany	4
4	Montáž zariadenia, zapojenie	4
5	Zobrazované údaje a nastavenie funkcií	9
6	Technické údaje	17
7	Technická podpora, kontakt	19

1. Úvod

Ďakujeme za váš nákup napäťovej a frekvenčnej ochrany. Zariadenie umožňuje sledovanie prekročenia hraníc napätia a frekvencie v stanovenom časovom intervale a v prípade detekcie odopne výrobné elektrické zariadenie na rozhraní s distribučnou sieťou. Ochrana je určená pre rozvody nízkeho napätia v rozhraní medzi generátorom (napr. striedačom) alebo spotrebičom a distribučnou sieťou.

2. Bezpečnostné pokyny

Tento návod na inštaláciu obsahuje základné informácie pre prevádzku napäťovej a frekvenčnej ochrany. Preto si ho je nutné pred inštaláciou a uvedením do prevádzky bezpodmienečne prečítať.

Personál, poverený inštaláciou a údržbou, musí mať kvalifikáciu zodpovedajúcu potrebným činnostiam.



Pri prácach na zariadení U-f guard sa pracovník musí vyvarovať ohrozenia vznikajúceho elektrickým prúdom. Pri inštalácii a prevádzke zariadenia je nutné prísne dodržiavať predpisy bezpečnosti práce aktuálne platnej normy.



Pri prípadných výmenách sa musí zariadenie v každom prípade odpojiť od prívodu elektrického prúdu a zaistiť stav bez napätia.

3. Popis a funkcie ochrany

Prístroj je určený na ochranu sieťového napätia a sieťovej frekvencie v sústavách s vlastnou výrobou energie, ako napr. vo fotovoltaických systémoch, kogeneračných jednotkách, rozvážačových systémoch a pod.

Prístroj je možné pripojiť len na nízkonapäťovú sieť nominálneho napätia 230 V/400 V ~ 50 Hz.

Základná verzia ochrany U-f guard umožňuje jedno, dvoj alebo trojúrovňové nastavenie sledovaných hodnôt napätia a frekvencie.

Zariadenie v oboch verziách je možné nastaviť na sledovanie hodnôt fázových napätí alebo napätia združeného (medzifázového).

V prípade trojfázového zapojenia je možné nastaviť sledovanie napäťovej nesymetrie.

4. Montáž zariadenia, zapojenie

Prístroj je nutné chrániť pred neprípustným zaťažením. Je nutné sa vyvarovať dotyku s internými elektronickými súčastami a kontaktmi. Elektronický modul obsahuje elektrostaticky ohroziteľné súčiastky, ktoré je možné nesprávnou manipuláciou s výrobkom poškodiť.

Sústavy, v ktorých je inštalovaný prístroj U-f guard, musia byť vybavené prídavným kontrolným a ochranným zariadením podľa práve platných bezpečnostných nariadení a predpisov protiúrazovej ochrany. Používateľ musí rešpektovať vo svojej sústave opatrenia, ktoré obmedzujú následky pri chybnjej funkcii alebo zlyhaní prístroja U-f guard, aby nemohlo nastať ohrozenie osôb alebo vzniknúť vecné škody.

Prístroj je určený na montáž do rozvážača na prípojnicu DIN

35 mm. Teplota prostredia nesmie byť počas prevádzky nižšia než $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, resp. vyššia než $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$. Napájacie napätie sa musí ísť pomalou poistkou 1A T. Meracie vstupy sa musia ísť každý samostatne poistkou 1A T. Tieto poistky je možné nahradiť ističmi s vypínacou charakteristikou B a prúdom 1 A.

Odporúčame spolu so zariadením U-f guard vybaviť elektroinštaláciu obvodmi prepäťovej ochrany. Konkrétne zvodiče prepätia typu 1 a 2 navrhne projektant.

Zapojení svorkovnic:

Štandardná verzia U-f guard

Na obr. 1. je uvedené zapojenie s relé 230 V AC.

Kontakty relé sú vyvedené na prípojkách 8, 9 a 10. Ak U-f guard nezistí žiadnu chybu, vnútorné relé prepne kontakty č. 9 na č. 10 a súčasne sa rozpojí prepínací kontakt 9 s kontaktom 8.

Kontakty relé sú galvanicky oddelené.

Rozšírená verzia U-f guard S

Rozdiel oproti vyhotoveniu *U-f guard* a *U-f guard S* je iba v zabudovanom výkonovom trojfázovom elektromechanickom odpájacom prvku v prípade verzie *S*, ale bez výstupu relé, ktoré je iba súčasťou štandardnej verzie.

Na obr. 2. je uvedené zapojenie s vnútorným odpínačom $3 \times 230\text{ V AC}$.

Vstupy výkonového odpínača musia byť istené istiacim prvkom s maximálnym menovitým prúdom do $3 \times 20\text{ A}$ vrátane, s charakteristikou B.

Odporúčaný menovitý prúd odpínača je $3 \times 16\text{ A}$. Maximálny krátkodobý prúd integrovaného odpínača je $3 \times 30\text{ A}$ a nad



túto hodnotu prúdu sa nesmie U-f guard S nikdy trvale prevádzkovať!

Pri montáži ochrán sa všeobecne musí dodržať toto poradie:

- odpojte podružný rozvádzač, do ktorého má byť prístroj inštalovaný
- pred vykonávaním prác na prepojení skontrolujte vodiče v podružnom rozvádzači, či sú bez napätia
- zakryte prípadne súčasti, ktoré sú pod napätím


Zapojenie v jednofázovej sústave:

Rozdiel oproti zapojeniu v 3f sieti je v pripojení k ľubovoľnej jednej sieťovej meranej fáze (L1, L2 alebo L3), a to iba k meraciemu vstupu č. 18 pre štandardnú verziu resp. meraciemu vstupu L1 v prípade verzie U-f guard S. Vstupy č. 20 a 22 resp. L2, L3 musia zostať neobsadené!




Prístroj U-f guard prevádzkovaný s meraním jednej fázy v jednofázovej sústave je bezpodmienečne nutné vždy napájať z rovnakej fázy, ako je fáza meraná.

Samostatné istenie meraného vstupu jednej fázy a súčasne napájanie prístroja z tejto fázy musí byť zachované.

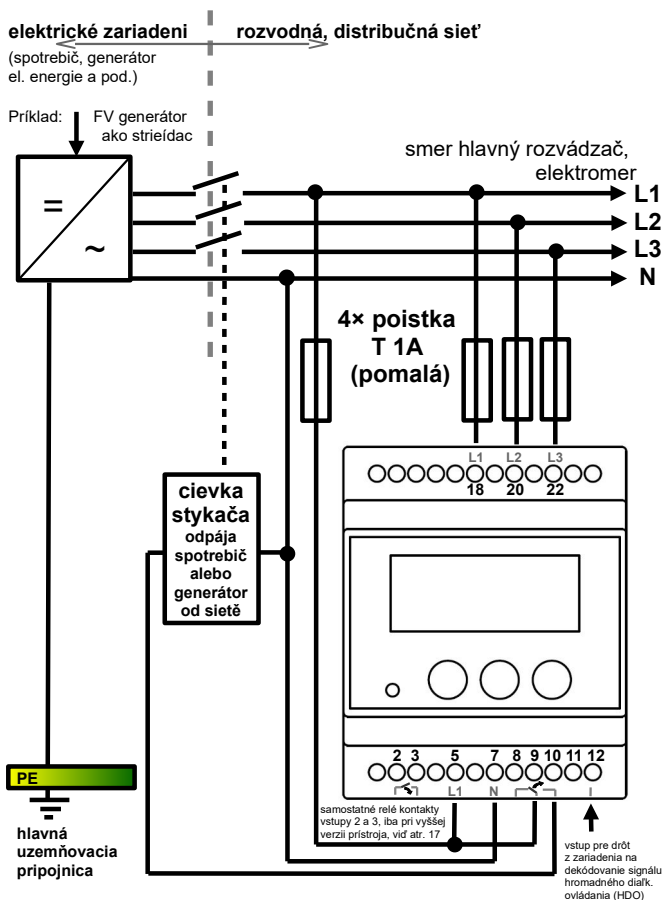

Obr. 1: Schéma zapojenia zariadenia

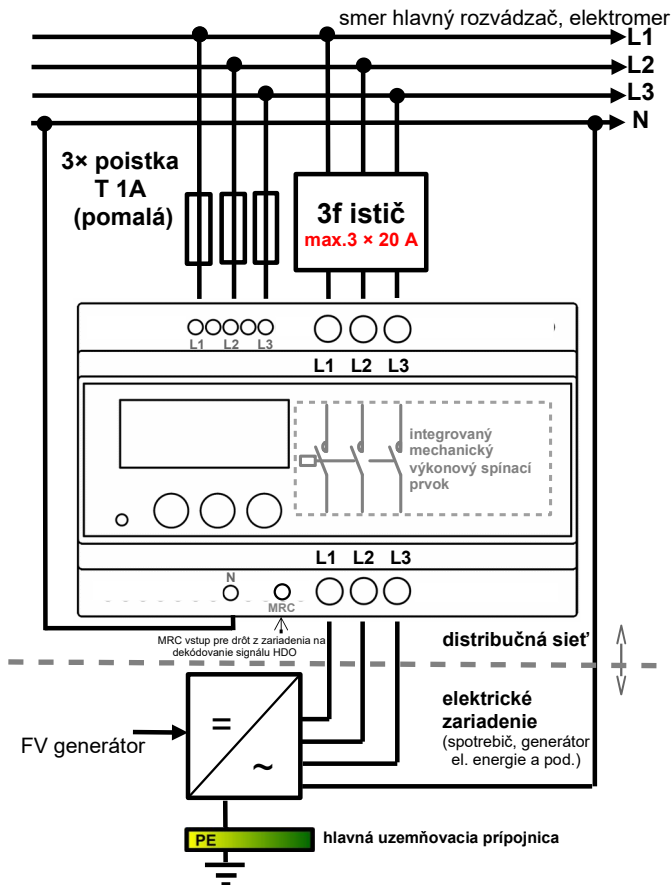

Obr. 2: Schéma zapojenia zariadenia ochrany **U-f guard S** s integrovaným odpínačom



Zariadenie U-f guard sa nesmie zapojiť:

- a)** prístrojovým transformátorom oddelenými meracími vstupmi L1,2,3 a súčasne s napáj. bez transformátora
- b)** pripojenie meracích vstupov L1,2,3 priamo so sieťou a napájaním prístroja cez transformátor

Zariadenie sa neodporúča inštalovať a prevádzkovať v sieťach IT. Prístroj lze zapojiť s meracími transformátormi napätie meracích vstupov a napájanie za dodržania podmienky použitia 3fáz. transformátora alebo autotransf. s výkonom vyšším než 100 VA.

Pripojenie vodiča pre signál od prístroja hromadného diaľk. ovládania HDO (angl. MRC)

U základná verzia je číslo vstupu 12, u verzii S je s popisom MRC (Multi-Regional Cupling). Po zapojení a oživení prístroja sa odporúča otestovať funkčnosť a to simulovane pripojením vyvedeného stredného vodiča N, kedy sa dotkne svorky a na 1. obraz. sa dole zobrazí namiesto MrcOFF symbol MRC ON a ak bolo relé pripojené, dôjde na rozopnutie. Pri teste funkčnosti je nutné dbať na bezpečnosť.

5. Zobrazované údaje a nastavenie funkcií

Význam tlačidiel:

SELECT „prepínať“

- pohyb medzi jednotlivými obrazovkami displeja
- pohyb medzi veličinami v editačnom režime

NEXT „navýš hodnotu, „zvoľ režim“

- nastavovanie hodnôt
- zmena funkčných režimov ochrany

- krátke stlačenie zvyšuje hodnotu o 1
- dlhším pridržením sa hodnota zvyšuje o 10

ENTER „vstup“, „potvrdiť“, „ukončiť“

- vstup do režimu zmeny hodnôt
- ukončenie režimu zmeny hodnôt:

stlačenie 1×: ukončenie režimu zmeny hodnôt aktuálnej obrazovky


stlačenie 2× za sebou: ukončenie režimu zmeny hodnôt pre celý prístroj a zrušenie aktívneho prístupu cez PIN kód

Každá obrazovka displeja má v pravom hornom rohu svoje poradové číslo.

Aktivácia podsvietenia prebehne s každým stlačením akéhokoľvek z troch tlačidiel a trvá 1 minútu, kým nedôjde k opätovnému stlačeniu.

Pri správnom slede fáz sa zobrazí údaj rotácie *Rot: R*

Pri nesprávnom zapojení sledu fáz sa zobrazí *Rot:L!* a namiesto niektorých hodnôt fázového resp. združ. napätia sa zobrazí údaj podpätia <150V! resp. <200V!

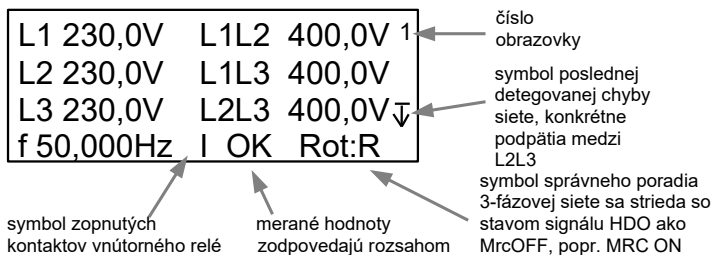

Obr. 3: Prvá obrazovka aktuálne meraných veličín

Ak sú všetky hodnoty meraných napätí a frekvencie s medziami nastavených intervalov, zobrazí sa na poslednom riadku symbol spojeného relé.

Počas čakania v čase nastavenom pre pripojenie relé sa ukazuje symbol **OK**, v opačnom prípade symbol **!!**

Hneď ako vyprší interval čakania na pripojenie relé a všetky hodnoty sú v medziach,

namiesto symbolu rozpojených kontaktov relé }
so súčasným svitom **červenej** LED

sa zobrazí symbol spojených kontaktov relé }
so súčasným svitom **zelenej** LED

Príklad aktuálne zobrazených hodnôt prvej obrazovky na obrázku č. 2.

Zoznam obrazoviek displeja

Obrazovka č: Popis:

- 1 základné merané hodnoty
- 2 **Level 1** nastavenie prvého stupňa ochrany, nastavenie merania nesymetrie napätia
- 3 **Level 2** nastav. druhého stupňa ochrany, nastavenie merania fázového skoku pre L1 (len pri type EAN8594195750137)
- 4 vstup do režimu zmeny hodnôt (editačný režim), zmena spôsobu merania
- Level 3** nastav. tretieho stupňa ochrany
- 5 štatistika chýb, trvanie zapnutie prístroja
- 6 štatistika chýb so záznamom dátumu, času a dôvodu detekcie chyby

PIN:0000	4
mode: 3× L-N	level: 1
LEVEL3: 276V / 100ms	
delay r: 0m10s	ver3.69

Obr. 4: Obrazovka č. 4, vstup do nastavovacieho režimu

Aby nedošlo k náhodnému prenastaveniu hodnôt napäťovej a frekvenčnej ochrany, je nutné zadať číselný kód **5482**. Na zvláštnu objednávku je možné prístroju vo výrobe nastaviť unikátny číselný kód.

Postup vloženia kódu: stlačením tlačidla ENTER vstúpime do režimu editácie, postupným stlačením tlačidla NEXT meníme veľkosť čísla a tlačidlom SELECT sa pohybujeme medzi jednotlivými číslami. Po nastavení štvorciferného čísla krátko stlačíme tlačidlo ENTER.


Aktívny režim prenasťavovania hodnôt je pri zobrazení textu *>EDIT MENU<*

Postup nastavenia ochrany U-f guard, U-f guard S

- nastavte stlačením tl. SELECT obrazovku č. 4
- 1× stlačte tl. ENTER
- tlačidlom NEXT naťukajte správnu hodnotu cifry PIN kódu č. 5482 (na objednanie je možné PIN kód priradiť prístroju individuálne ako unikátny)
- tlačidlom NEXT sa posúvajte po cifrách
- po nastavení PIN kódu 1× stlačte tlač. ENTER
- zobrazí sa *>EDIT MENU<*
- pohybom medzi nastavovanými hodnotami tl. SELECT môžeme zmeniť niektorú hodnotu
- ukončenie zmeny hodnôt aktuálne zobrazeného okna 1× stlačením tl. ENTER
- posun tl. SELECT na obrazovku č. 2 (prvý riadok vľavo LEVEL1)
- vstup do režimu zmeny hodnôt stlačením tl. ENTER
- pohybom medzi nastavovanými hodnotami tl. SELECT môžeme zmeniť niektorú hodnotu
- ukončenie zmeny hodnôt aktuálne zobrazeného okna 1× stlačením tl. ENTER

Nastavenie aktuálneho času:


- podmienkou je aktívny režim pre zmenu hodnôt cez správne zadaný PIN kód, zobrazené je >EDIT MENU< (tzn. PIN kód správne zadaný)
 - postupne stlačeniami tl. SELECT vyvoláme obrazovku č. 5
 - stlačením tl. ENTER sa aktivuje režim zmeny dátumu a času
 - stlačením tl. SELECT sa pohybuje vo formáte:
deň mesiac rok hodina:minúta:sekunda
 - potvrdenie zadaných údajov tl. ENTER
- Prístroj samovoľne nemení nastavenie hodín pri prechode medzi letným a zimným časom!
- celkové ukončenie režimu zmien hodnôt pod PIN kódom: 1× stlačením tl. ENTER a následne rýchlym stlačením 2× tl. ENTER (potom sa prestane zobrazovať >EDIT MENU<)

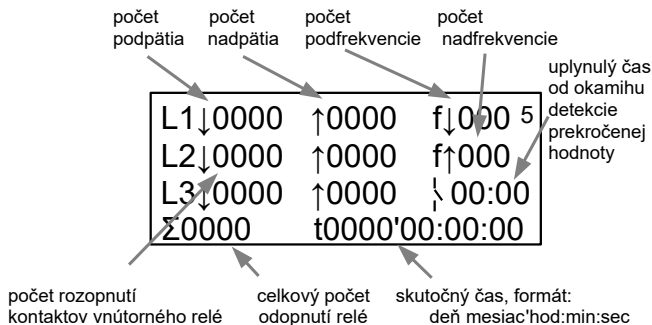

Obr. 5: Obrazovka č. 5 so štatistickými údajmi

Zobrazenie podrobnej štatistiky záznamu chýb siete Obsahuje posledných 29 zaznamenaných odopnutí relé. Tlačidlom SELECT vyberieme obrazovku č. 5 a raz

stlačíme tlačidlo ENTER. Následne stlačením tlačidla NEXT môžeme po obrazovke postupne prezerať všetky posledné záznamy. Návrat do základného zobrazenia štatistiky chýb je opätovným stlačením tlačidla ENTER.

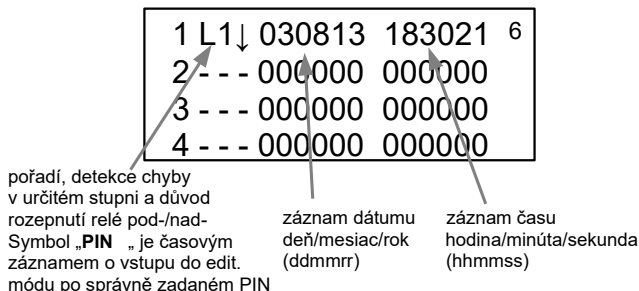

Obr. 6: Šiesta obrazovka s detailnými štatistickými údajmi



Ak dôjde v iných obrazovkách k stlačeniu tlačidla ENTER, je nutné na ukončenie editácie toho konkrétneho okna zmeniť niektorú hodnotu a opätovným stlačením ENTER potvrdiť ukončenie editačného režimu konkrétneho okna. Ak do 5 minút od posledného stlačenia niektorého z tlačidiel nedôjde k ich opätovnému stlačeniu, dôjde k samočinnému ukončeniu editačného režimu bez strát už nastavených hodnôt.

Význam nastaviteľných režimov a hodnôt:

Zobrazené:

Popis:

PIN: XXXX

riadok pre nastavenie prístupového štvormiestneho kódu

mode:	spôsob merania napätia a detek. chýb: troch fáz proti strednému vodiču 3× L-N jednofázovo proti strednému vodiču 1× L-N medzifázovo ako združené napätia 3× L-L nastavenie továrenských hodnôt ReSeT
level:	počet měřených stupňů 3, 2 nebo 1
delay r:	čas pre pripojenie relé (delay relay) po odznení poslednej detegovanej hodnoty nad interval nastavených hodnôt napätia či frekvencie vo formátu[minut][sekund]
v3.70	verzia firmvéru

Význam nastaviteľ'n. hodnôt v obrazovkách č. 2 a 3:

L-N↓ dolná sledovaná hranica fázového napätia v prípade
nastavenia režimu L-N [V] (alternatívne združ. L-L)

↑ horná sledovaná hranica fázového napätia v prípade
nastavenia režimu L-N [V] (alternatívne združ. L-L)

/ 100 ms sledovací čas (časové okno), niekedy taktiež
nazývané reakčný čas, zvlášť nastaviteľné pre
podpätie a nadpätie *


Unbal.: nastavenie ochrany pri napät'ovej nesymetrii 1-20%
z $U_n = 230\text{ V}$ pri režime L-N alebo z $U_n = 400\text{ V}$
s krokom po 1 %. V prípade potreby deaktivácie
tejto funkcie sa pri zmene hodnôt stlačením tlačidla
NEXT zobrazí po čísle 20 symbol - - , čím dôjde

k deaktivácii funkcie sledovania napät'ovej nesymetrie. Opätovným stlačením tlačidla NEXT sa nastaví hodnota 1 atď.

PhaseSh.: nastavenie ochrany pri fázovom skoku v rozmedzí 1-20 °. Sleduje iba fázu L1 a len vo vyššej verzii preved. sieťovej ochrany kód EAN8594195750137

- f↓** dolná sledovaná hranica sieťového kmitočtu [Hz]
/xy xy je počet sledovaných periód sieťového napätia pre podfrekvenciu *
- ↑** horná sledovaná hranica sieťového kmitočtu [Hz]
/xy xy je počet sledovaných periód sieťového napätia pre nadfrekvenciu *

* Najnižší nastaviteľný merací interval sú 2 sieťové periódy, t. j. 40 ms.

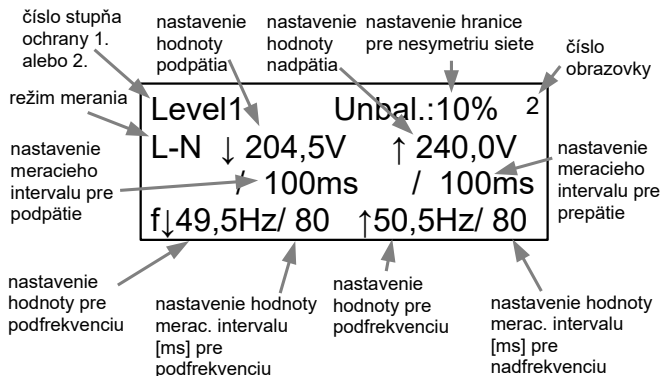

Obr. 8: Obrazovka č. 2, príklad nastavenia hodnôt 1. stupňa

6. Technické údaje

Rozsah nastaviteľného napätia	190 .. 276 V _{AC} EAN8594195750090, EAN8594195750106 60 .. 287 V _{AC} EAN8594195750137, EAN8594195750175 (tento s DC napáj.)
Napájacie napätie, príkon	- štandardne 150 .. 300 V _{AC} , 50 Hz $\pm$ 10%, <3W - alternatívne 9 .. 36 V _{DC} , <3W a to pouze u modelu EAN8594195750175 - alternatívne 40 .. 300 V _{AC} / DC, max. 50 mA a to pouze u modelu EAN8594195750137 *
Nastavenie merania fáz, stupňa ochrany	1 alebo 3 fázové, merenie v 1 až 3 stupňoch **
Rozsah nastavenia napät'ovej ochrany, neistota merania	20 V _{AC} .. 305 V _{AC} (mëř. L proti N) $\pm$ 0,5 % S třídy 40 V _{AC} .. 520 V _{AC} (mëř. L proti L) $\pm$ 0,5 % S třídy
Rozsah nastavenia frekvenčnej ochrany, rozsah merania, neistota merania	rozsah nastavenia 46,00 .. 55,00 Hz, rozsah merania 42,50 .. 57,50 Hz, $\pm$ 0,005 Hz - funkcia fázový posun napätia (Vector shift) 2 .. 20 ° na fáze L1 a to iba pri modeli EAN8594195750137, reakčný čas vybavenia do 25 ms od udalosti
Sledovací čas – časové okno, krok nastavenia	1. stupeň: podpätie 0,040 .. 3,0 s, krok 20 ms, nadpätie 0,040 ms .. 60 s, krok 20 ms alebo 1 s **, pod/nadfrekvencia: 0,040 .. 0,6 s, krok 20 ms. 2. stupeň: podpätie 0,040 .. 3,0 s, krok 20 ms, nadpätie 0,040 ms .. 5 s, krok 20 ms, pod/nadfrekvencia: 0,040 .. 0,6 s, krok 20 ms. 3. stupeň: nadpätie 0,100 s pevne 276 V, pri prevedení EAN 8594195750137 možnosť zvoliť hodnotu 276 alebo 287 V
Meranie napät'ovej nesymetrie	1 – 20 %, po 1 %, veľ. kroku 1 % z U _n =230V _{AC}
Vstupný kontakt pre vodič signálu od zariadení hromadného diaľkového ovládania	požadovaná impedancia pripojovaného vodiča menšia ako 1 kOhm pri meraní medzi vodičom N a vodičom signálu od dekodéra HDO pri zopnutom stave vnútorného relé dekodéra, reakčná doba: <20 ms
Výstupné kontakty elektromechanických relé	- zákl. verze jednopól. prepín. relé 6 A / 250 V _{AC} , rýchl. odezvy < 10 ms, počet zopnutí min. 10 ⁵ - pri modeli EAN EAN8594195750137 druhé ultrarápche jednopól. relé 0,3 A / 300V _{AC} , rozepnutie kont. < 1 ms, počet zopnutí min. 10 ⁵ - nastaviteľná doba prodlevy znovusepnutí kontaktov relé od okamihu odeznenia chyby siete od 5 s do 30 min, krok po 1 s <u>verze U-f guard S</u> (vestavéné výkonové relé: třípól. odpínač 3x16 A/250 V _{AC} , max.3x 30 A - nastaviteľná doba prodlevy znovuzopnutie kontaktov relé od okamihu odznenia chyby siete nastaviteľné od 5 s do 30 min, krok 1 s

pokračovanie tabuľky na str. 18

Technické údaje

pokračovanie zo str. 17

Pracovná teplota, závislosť, vzd. vlhkosť skladovacia teplota, vzd. vlhkosť	-20°C .. + 60 °C, 95 % < 0,02 %/°C -30°C .. + 70 °C, 95 % (nekondenzujúca)
Zaznamenávanie dátumu a času prepnutia kontaktov elektromech. relé	podrobné údaje o 29 posledných detegovaných odpojeniach, časová značka po úspešnom vstupe s PIN kódom do nastavenia
Hodiny	nastaviteľný kalendár s presnosťou hodín ± 1 min/mes, po odopnutí napájania si prístroj uchováva čas vďaka vnútornej batérii > 10 rok.
Prierez vodičov na svorky	0,75 .. 2,5 mm ² , verze U-f guard S silové kontakty max.16 mm ²
Puzdro prístroja	materiál ABS, samozhášavý podľa normy UL94-V1
Zobrazenie	LCD displej, podsvietenie, dvojfarebná LED na indikáciu stavu relé
Montáž, rozmery, hmotnosť	EAN8594195750090: šírka 70 mm (4 moduly), ≥ 170 g EAN8594195750137 a EAN8594195750175: šírka 70 mm (4 moduly), ≥ 190 g Verze <i>U-f guard S</i> EAN8594195750106: šírka 157 mm (9 modulov), ≥ 380 g
Elektrická životnosť relé	10 ⁵ zopnutí pri menovit. výkone, celková životnosť > 40000 hodín
Interval pre overenie spoľahlivosti funkcií a presnosti prístroja, životnosť	5. rok pri nepretržitej prevádzke a neskôr 1x každý rok (doporučené termíny)
Spôsob ovládania, nastavenie, normy	3 tlačidlá, prístup cez štvormiestne heslo, na zvláštny objed. možné priradiť unikátne heslo, EN60255-1; 60255-127; 61010-1, 2-201; 61000-4-30 ve triede S; 50438, 50160 trieda 2, EN50549 a Smernicu RfG čl.13.7

* na objednávku

****** Pri základnom nastavení módu 3-stupňového merania je potom v 1. stupni nadväzná použitá metóda 10-min. agregovaných hodnôt strednej hodnoty kľavého okna podľa EN 61000-4-30.

Pri základnom nastavení módu 2-stupňového alebo 1-stupňového merania je potom v 1. stupni nadväzná vyradená metóda 10-min. meracieho okna. Preto je prístroj vybavený od verzie firmware 3.57 a súčasne v užívateľsky nastavenom módu ako jedno alebo dvojstupňová ochrana, kompatibilný ochranou so staršími modelmi tých jedno a dvojstupňových ochrán, ktoré v tom čase neboli vybavené metódou meracích 10-min okien ako je inak súčasťou všetkých prístrojov trojstupňového prevedenia.

Tento prístroj trojstupňové ochrany teda vyrábané od uvedenej verzie fw 3.57 sú pri nastavení metódy pre jedno alebo dvoch stupňov merania plne nahraditeľné / zameniteľné so staršími jedноступňovými alebo двоступňovými ochranami dostupnými výrobcom do konca roka 2017. Pri nastavovaní do 1. alebo 2. stupňa metódy merania sa v obrazovke č. 4. správne zobrazí na treťom riadku text "disabled 10minute U>" (blokována 10 minútová nadväzná).

7. Technická podpora, kontakt

Najčastejšie otázky a odpovede

Popis problému

Zariadenie je pripojené k trojfázovej sieti, na vstupných meracích svorkách je správne namerané iným meračom napätie, ale prístroj na displeji základnej obrazovky dole vpravo zobrazuje symbol *Rot:L?*

Odpoveď

Na vstupných meracích svorkách je nesprávne poradie fázových vodičov alebo nesprávna rotácia fázorov. Spravidla postačí výmena vodičov vstupov L2 a L3 medzi sebou.

Popis problému

Na displeji sú zobrazené údaje, ktoré sú podľa nezávislého merača správne, na dolnom riadku sa zobrazuje symbol rozpojených kontaktov a text *OK*, ale vnútorné relé je rozpojené a svieti červená LED.

Odpoveď

Skontrolujte v obrazovke č. 4 aký dlhý je nastavený interval pre opätovné prepnutie reléových kontaktov, časovaný od okamihu odznenia poruchy siete. Najčastejším dôvodom je opomenutie, že nastavená hodnota *delay r*, napr. dĺžky 20 minút, je dôvodom na pomerne dlhý čas do ďalšej reakcie prepnutia kontaktov vnútorného relé.

Popis problému

Na displeji svietia údaje, ktoré sú objektívne podľa nezávislého merača správne, sú blízke nomin. hodnotám siete (230 V/ 400 V/ 50 Hz), ale na dolnom riadku sa zobrazuje symbol rozpojených kontaktov a symbol *!!*, svieti červená LED.

Odpoveď

Skontrolujte nastavenie medzných hodnôt obrazoviek č. 2 a 3. Ak je nastavenie s nevhodnými hodnotami, odporúčame vychádzať z továrenského nastavenia. To vykonáme postupom: na obrazovke č. 4 vložíme správny PIN pre vstup do editačného režimu. Stlačením tlačidla *SELECT* sa premiestnime na položku *mode* a tlačidlo *NEXT* stlačíme toľkokrát, až sa zobrazí text *ReSeT*. Potom na cca 5 s prerušíme vypnutím a opätovným zapnutím napájanie prístroja.

Pre tento postup odporúčame odpojenie ovládacích výstupných kontaktov relé od ovládaného zariadenia.

Popis problému

Na úvodnej obrazovke č. 1 sa opakovane zobrazuje text *Failure* s číslom poruchy.

Odpoveď

V tomto prípade je nutná diagnostika chyby prístroja alebo odborná kalibrácia.

Popis problému

Po vstupe do editačného módu sú reakcie prístroja na povely tlačidlami veľmi pomalé, v niektorých obrazovkách sa nepodarí zmeniť hodnoty..

Odpoveď

Overte, že máte pripojený aspoň merací vstup fázy L1, ktorá je na rovnakom potenciáli ako napájanie.

Kontakt

Kontaktujte, prosím, nejprv svojho dodávateľa.

Výrobca:

CZ-elektronika plus s.r.o.

Nádražní 219

54901 Nové Město nad Metují

Česká Republika

**Operačná linka dostupná
v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.**

tel.: +420 606 754 720

e-mail:

servis@cz-elektronika.cz

Web:

www.cz-elektronika.cz



***Zariadenie bolo vyvinuté a vyrobené v EU
Krajina pôvodu výrobku: Čechia***